

令和7年6月2日

神戸市指定給水装置工事事業者 各位

神戸市水道局


甲形止水栓の使用承認について （通知）

みだしについて、下記のとおり使用承認しましたので、お知らせします。

記

- | | |
|---------|--|
| 1.申請者 | 前澤給装工業株式会社 大阪支店
支店長 吉田 敏也 |
| 2.品名等 | 甲形止水栓
φ13、20、25、40、50 |
| 3.変更箇所 | 栓棒(長さ変更)、パッキン押さえ(POM⇒C3604、CAC406) |
| 4.形状等 | 別紙図面のとおり |
| 5.規格 | JWWA B 108 |
| 6.製品の検査 | 仕様書及び省令に基づく必要な性能基準項目について(社)日本水道協会による第三者承認検査とする |
| 7.製品の表示 | 製造業者名または略称、口径及び(社)日本水道協会検査合格証印を
標示する |
| 8.現場検査 | 局検査員が現場にて前項の標示を確認する |


流水方向

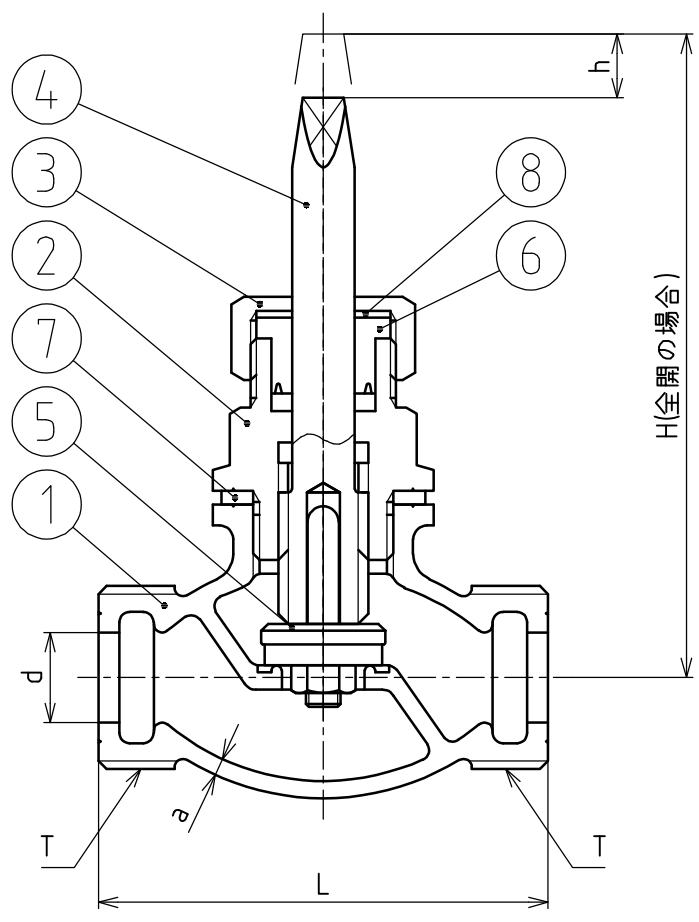

呼び径	T	d	L	H	h	a
13	G3/4	φ13	65	93	7.5	2.5
20	G1	φ20	80	107	10	3
25	G1 1/4	φ25	90	115	11	3

4	栓棒	C3604	1	めっき処理	8	座金	C3604	1	
3	パッキン押さえ	C3604	1		7	ガスケット	PE	1	
2	パッキン箱	C3604	1		6	パッキン	NBR	1	
1	胴	CAC902	1		5	こま	—	1	ウレタン
部番	部 品 名 称	材 質	数量	摘 要	部番	部 品 名 称	材 質	数量	摘 要
単位	mm	承 認	検 図	照 合	製 図	図 面 名 称	甲形止水栓 神戸市 13～25		
尺度	Free	相良屋	金子	高橋	浦須内				
投影法					'24.10.24				
前澤給装工業株式会社				コ ー ド	311186		図 番	4G-300079	-

流水方向 →

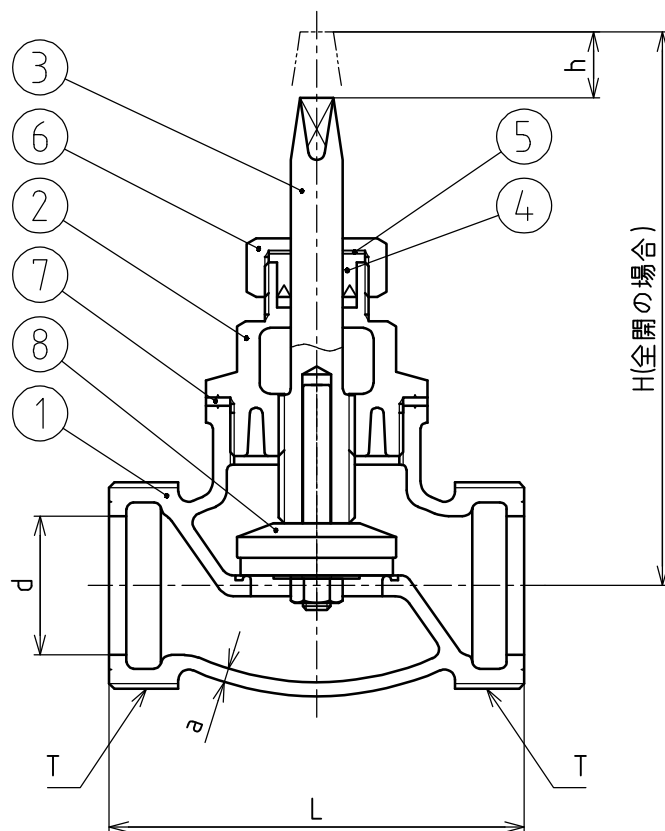

呼び径	T	d	L	H	h	a
40	G2	φ 40	120	160	19	4
50	G2 1/2	φ 50	140	185	25	4.5

4	パッキン	NBR	1		8	こま	—	1	ウレタン
3	栓棒	C3604	1	めっき処理	7	ガスケット	PE	1	
2	パッキン箱	CAC902	1		6	パッキン押さえ	CAC406	1	
1	胴	CAC902	1		5	座金	C3604	1	
部番	部 品 名 称	材 質	数量	摘 要	部番	部 品 名 称	材 質	数量	摘 要
単位	mm	承認	検 図	照 合	製 図	図 面 名 称	甲形止水栓 神戸市 40,50		
尺度	Free	相良屋	金子	高橋	浦須内				
投影法					'24.10.24				
前澤給装工業株式会社				コ ー ド	311186		図 番	4G-300080	