

# 2025 年度 水浴場開設前 海水浴場の水質調査結果

## 1. 概要

2025 年度の水浴場開設前の水質について、須磨海水浴場（以下、「須磨」という。）及びアジュール舞子海水浴場（以下、「アジュール舞子」という。）において調査を行いました。

調査結果を環境省の水浴場水質判定基準により評価したところ、須磨は「可 水質 B」、アジュール舞子は「適 水質 A A」と判定され、海水浴場として適当な水質でした。

併せて、腸管出血性大腸菌 0-157 の検査も実施し、須磨、アジュール舞子ともに不検出でした。

## 2. 水浴場水質調査


- (1) 調査日 2025 年 5 月 8 日、13 日の 2 日間、1 日につき 2 回（午前・午後）
- (2) 調査地点 須磨 3 地点、アジュール舞子 1 地点
- (3) 調査結果

| 海水浴場名称  | ふん便性大腸菌群数<br>(個/100mL) ※ | 油膜の<br>有無 | C O D<br>(mg/L) | 透明度           | 総合判定     |
|---------|--------------------------|-----------|-----------------|---------------|----------|
| 須磨      | 不検出                      | 無         | 2.5             | 全透<br>(1m 以上) | 可 水質 B   |
| アジュール舞子 | 不検出                      | 無         | 1.6             | 全透<br>(1m 以上) | 適 水質 A A |


※不検出：検出下限 2 個/100mL 未満

## 3. 調査地点図

- (1) 須磨海水浴場

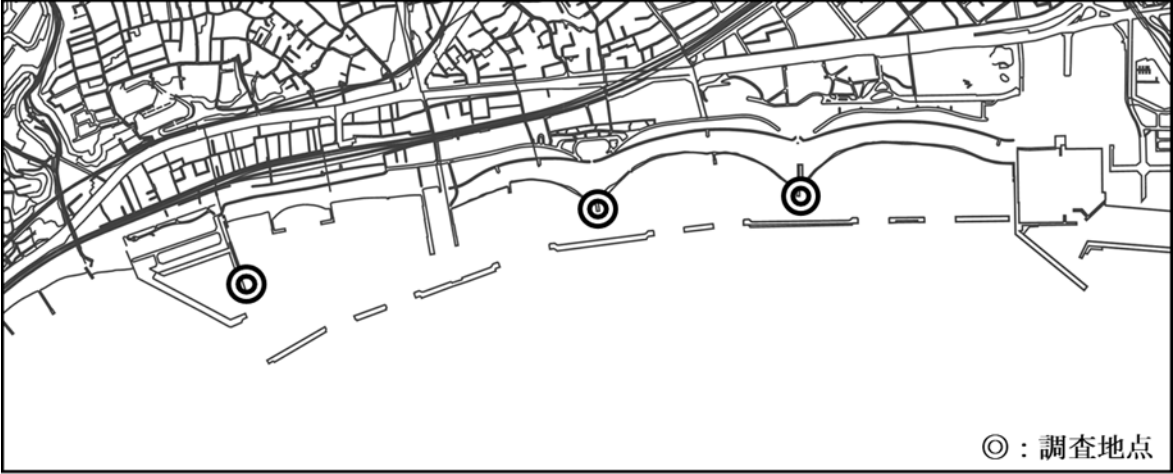

(2) アジュール舞子海水浴場

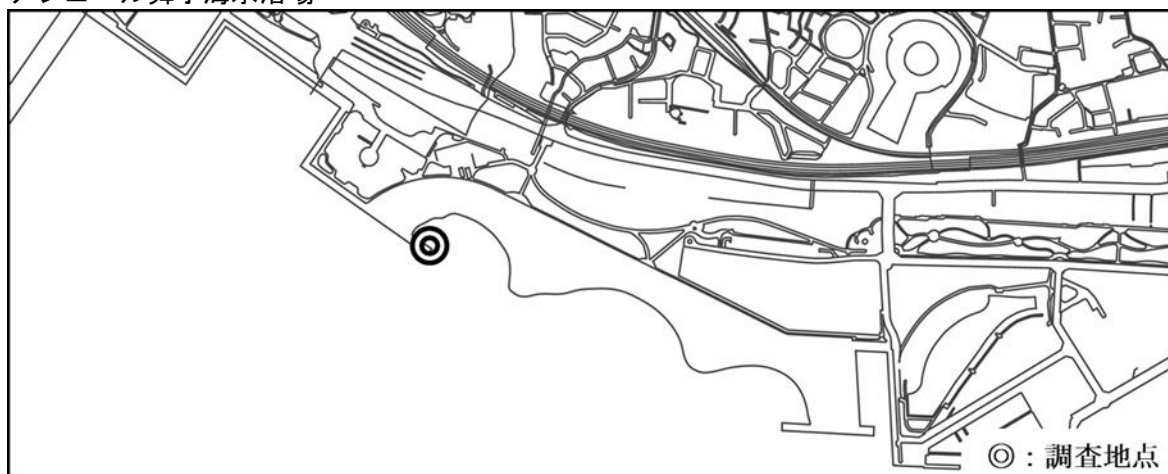

## 4. 参考資料等

(1) 用語解説

- COD (化学的酸素要求量 : chemical oxygen demand)**

水中の汚濁物質 (主として有機物) を化学的に酸化するために必要な酸素量をいう。海域及び湖沼における有機物などによる水質汚濁の指標として採用されており、水中に有機物等が多いほど、高い数値となる。
- ふん便性大腸菌群数**

人畜のふん便に関する汚染の指標として用いられている。ふん便性大腸菌群数が多く検出されるほど、その水は人畜のふん便によって汚染されている可能性が高い。
- 透明度**

直径 30cm の白色円板を水中に沈めて見えなくなる深さと、次にゆっくり引き上げて見え始める深さの平均を求めたもの。

(2) 環境省の水浴場判定基準

| 区分 |        | ふん便性大腸菌群数<br>(個/100mL)   | 油膜の有無            | COD<br>(mg/L) | 透明度               |
|----|--------|--------------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 適  | 水質 A A | 不検出<br>(検出下限 2 個/100mL)  | 油膜が認められない        | 2mg/L 以下      | 全透<br>(1m 以上)     |
|    | 水質 A   | 100 個/100mL 以下           | 油膜が認められない        | 2mg/L 以下      | 全透<br>(1m 以上)     |
| 可  | 水質 B   | 400 個/100mL 以下           | 常時は<br>油膜が認められない | 5mg/L 以下      | 1m 未満<br>~50cm 以上 |
|    | 水質 C   | 1,000 個/100mL 以下         | 常時は<br>油膜が認められない | 8mg/L 以下      | 1m 未満<br>~50cm 以上 |
| 不適 |        | 1,000 個/100mL を<br>超えるもの | 油膜が認められる         | 8mg/L 超       | 50cm 未満           |

(3) 水質の経年変化

・ 須磨海水浴場（水浴場開設前）

| 年度      | ふん便性大腸菌群数<br>(個/100mL) | 油膜の<br>有無 | COD<br>(mg/L) | 透明度           | 総合判定     |
|---------|------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| 2015 年度 | 5                      | 無         | 2.0           | 全透<br>(1m 以上) | 適 水質 A   |
| 2016 年度 | 73                     | 無         | 2.0           | 全透<br>(1m 以上) | 適 水質 A   |
| 2017 年度 | 不検出                    | 無         | 2.2           | 全透<br>(1m 以上) | 可 水質 B   |
| 2018 年度 | 3                      | 無         | 4.6           | 全透<br>(1m 以上) | 可 水質 B   |
| 2019 年度 | 不検出                    | 無         | 1.6           | 全透<br>(1m 以上) | 適 水質 A A |
| 2020 年度 | 不検出                    | 無         | 2.8           | 全透<br>(1m 以上) | 可 水質 B   |
| 2021 年度 | 3                      | 無         | 3.5           | 全透<br>(1m 以上) | 可 水質 B   |
| 2022 年度 | 不検出                    | 無         | 3.5           | 全透<br>(1m 以上) | 可 水質 B   |
| 2023 年度 | 4                      | 無         | 4.2           | 全透<br>(1m 以上) | 可 水質 B   |
| 2024 年度 | 3                      | 無         | 2.9           | 全透<br>(1m 以上) | 可 水質 B   |
| 2025 年度 | 不検出                    | 無         | 2.5           | 全透<br>(1m 以上) | 可 水質 B   |

・ アジュール舞子海水浴場（水浴場開設前）

| 年度      | ふん便性大腸菌群数<br>(個/100mL) | 油膜の<br>有無 | COD<br>(mg/L) | 透明度           | 総合判定     |
|---------|------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| 2015 年度 | 不検出                    | 無         | 1.9           | 全透<br>(1m 以上) | 適 水質 A A |
| 2016 年度 | 9                      | 無         | 1.4           | 全透<br>(1m 以上) | 適 水質 A   |
| 2017 年度 | 不検出                    | 無         | 1.8           | 全透<br>(1m 以上) | 適 水質 A A |
| 2018 年度 | 4                      | 無         | 2.5           | 全透<br>(1m 以上) | 可 水質 B   |
| 2019 年度 | 不検出                    | 無         | 1.2           | 全透<br>(1m 以上) | 適 水質 A A |
| 2020 年度 | 不検出                    | 無         | 1.7           | 全透<br>(1m 以上) | 適 水質 A A |
| 2021 年度 | 3                      | 無         | 1.8           | 全透<br>(1m 以上) | 適 水質 A   |
| 2022 年度 | 不検出                    | 無         | 1.8           | 全透<br>(1m 以上) | 適 水質 A A |
| 2023 年度 | 2                      | 無         | 2.6           | 全透<br>(1m 以上) | 可 水質 B   |
| 2024 年度 | 5                      | 無         | 1.7           | 全透<br>(1m 以上) | 適 水質 A   |
| 2025 年度 | 不検出                    | 無         | 1.6           | 全透<br>(1m 以上) | 適 水質 A A |